


Техническая Академия

Системы дымоотведения для газовых настенных котлов


Альбом типовых решений

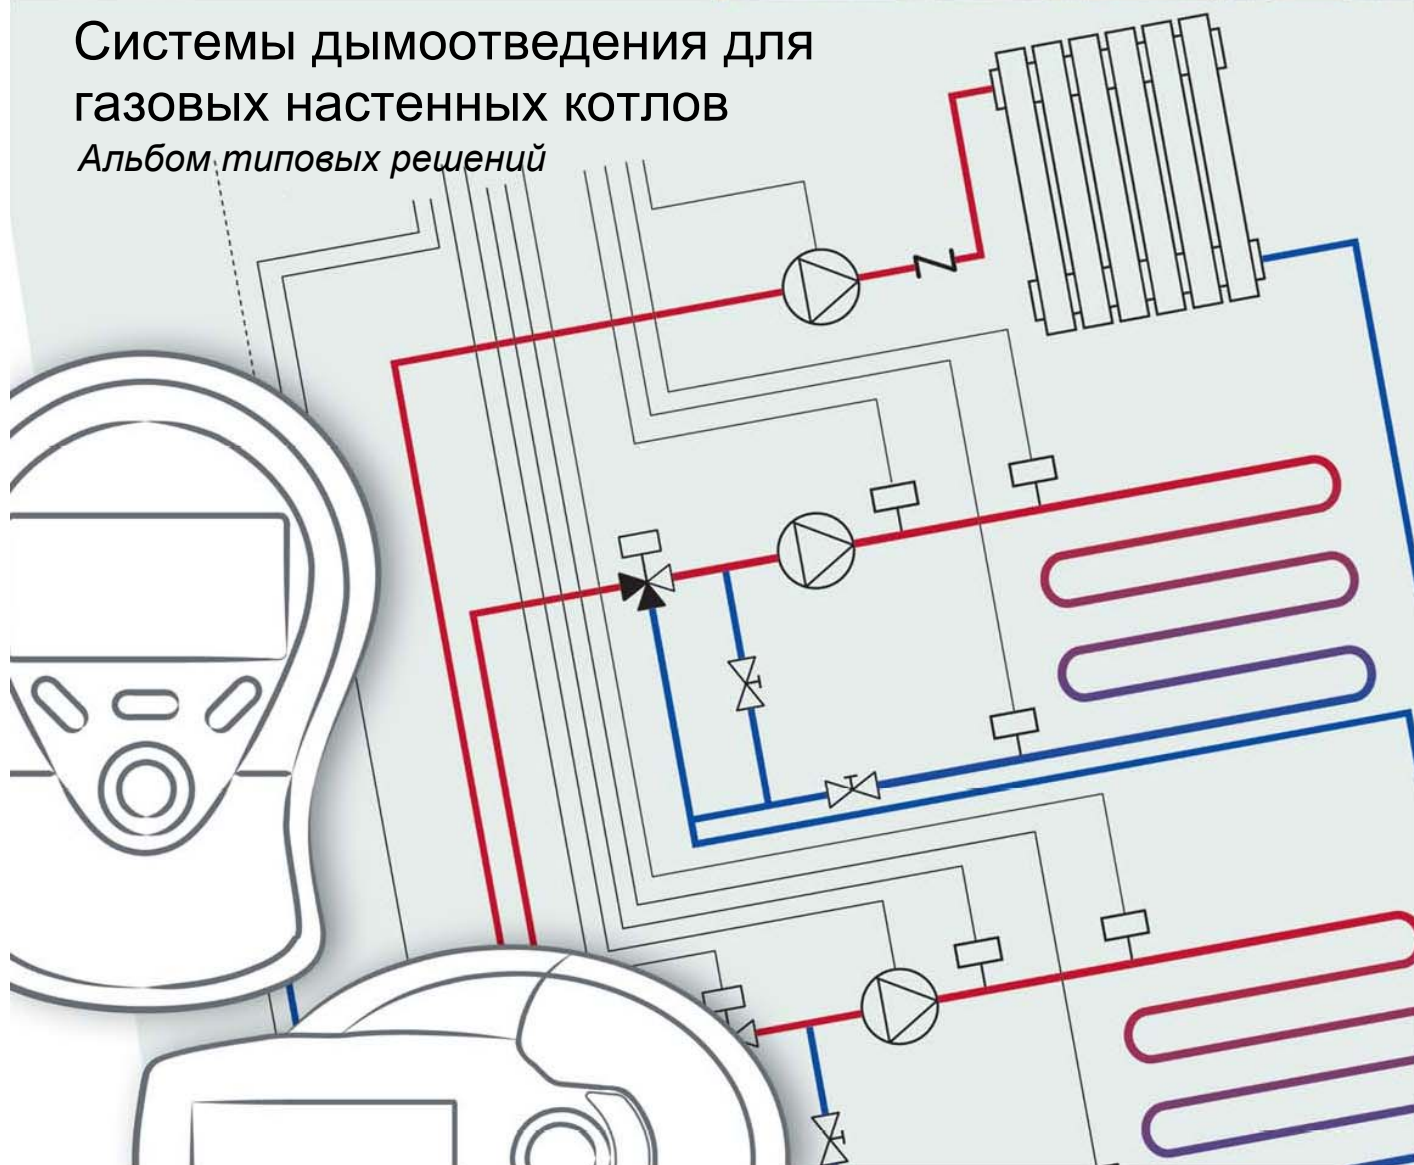

Оглавление:

1. Коаксиальные комплекты дымоотвода.....	2
2. Раздельные комплекты дымоотвода	4
3. Рекомендации по устройству дымоходов	7

1. Коаксиальные комплекты дымоотвода

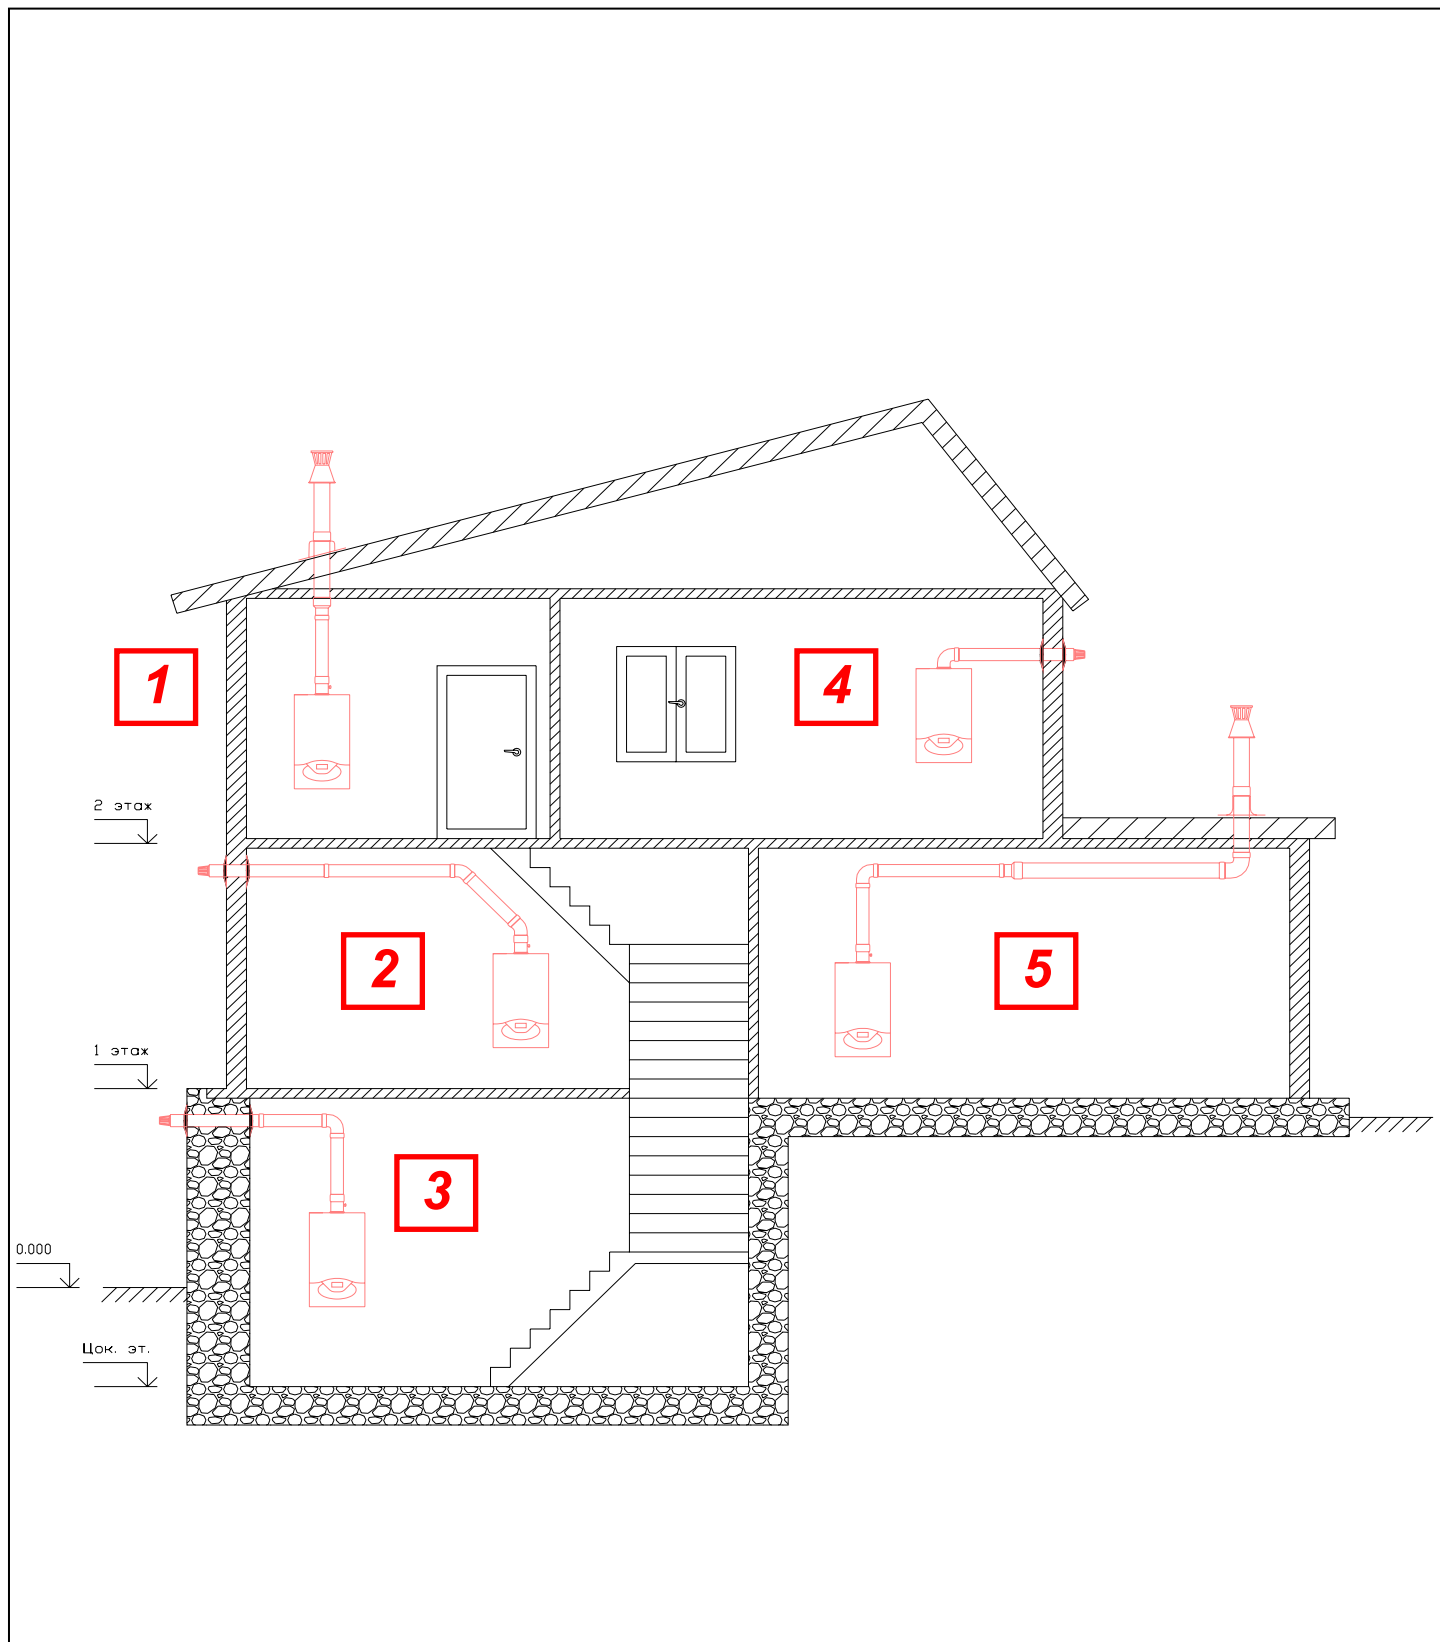

1

Состав:

	Описание	Код	Кол-во, шт
1	Комплект для отвода конденсата	3318008	1
2	Удлинение M/F 500мм	3318006	1
3	Комплект вертикального прохода через кровлю	3318013 (или 3318014)	1
4	Манжета для оформления пересечения с наклонной кровлей	3318009 (или 3318010)	1

Примечание: Диафрагма в котел *не устанавливается*.

2

Состав:

	Описание	Код	Кол-во, шт
1	Комплект для прохода через стену с отводом конденсата	3318002	1
2	Отвод M/F 45° (2шт в комплекте)	3318004	1
3	Удлинение M/F 500мм	3318006	1
4	Удлинение M/F 1000мм	3318005	1

Примечание: Диафрагма в котел *не устанавливается*.

3

Состав:

	Описание	Код	Кол-во, шт
1.	Комплект для прохода через стену с отводом конденсата	3318002	1
2	Удлинение M/F 500мм	3318006	2
3	Отвод M/F 90° (60/100)	3318003	1

Примечание: Диафрагма в котел *не устанавливается*.

4

Состав:

	Описание	Код	Кол-во, шт
1	Комплект для прохода через стену (1000мм) или Комплект для прохода через стену (750мм)	3318000 (или 3318001)	1


Примечание: Диафрагма *устанавливается* в котел.

5

Состав:

	Описание	Код	Кол-во, шт
1	Комплект для отвода конденсата	3318008	1
2	Удлинение M/F 500мм	3318006	1
3	Удлинение M/F 1000мм	3318006	1
4	Комплект вертикального прохода через кровлю	3318013 (или 3318014)	1
5	Отвод M/F 90° (80/125)	3318036	1
	Удлинение M/F 1000мм (80/125)	3318038	1
7	Манжета для оформления пересечения с плоской кровлей	3318011 (или 3318012)	1

2. Раздельные комплекты дымоотвода

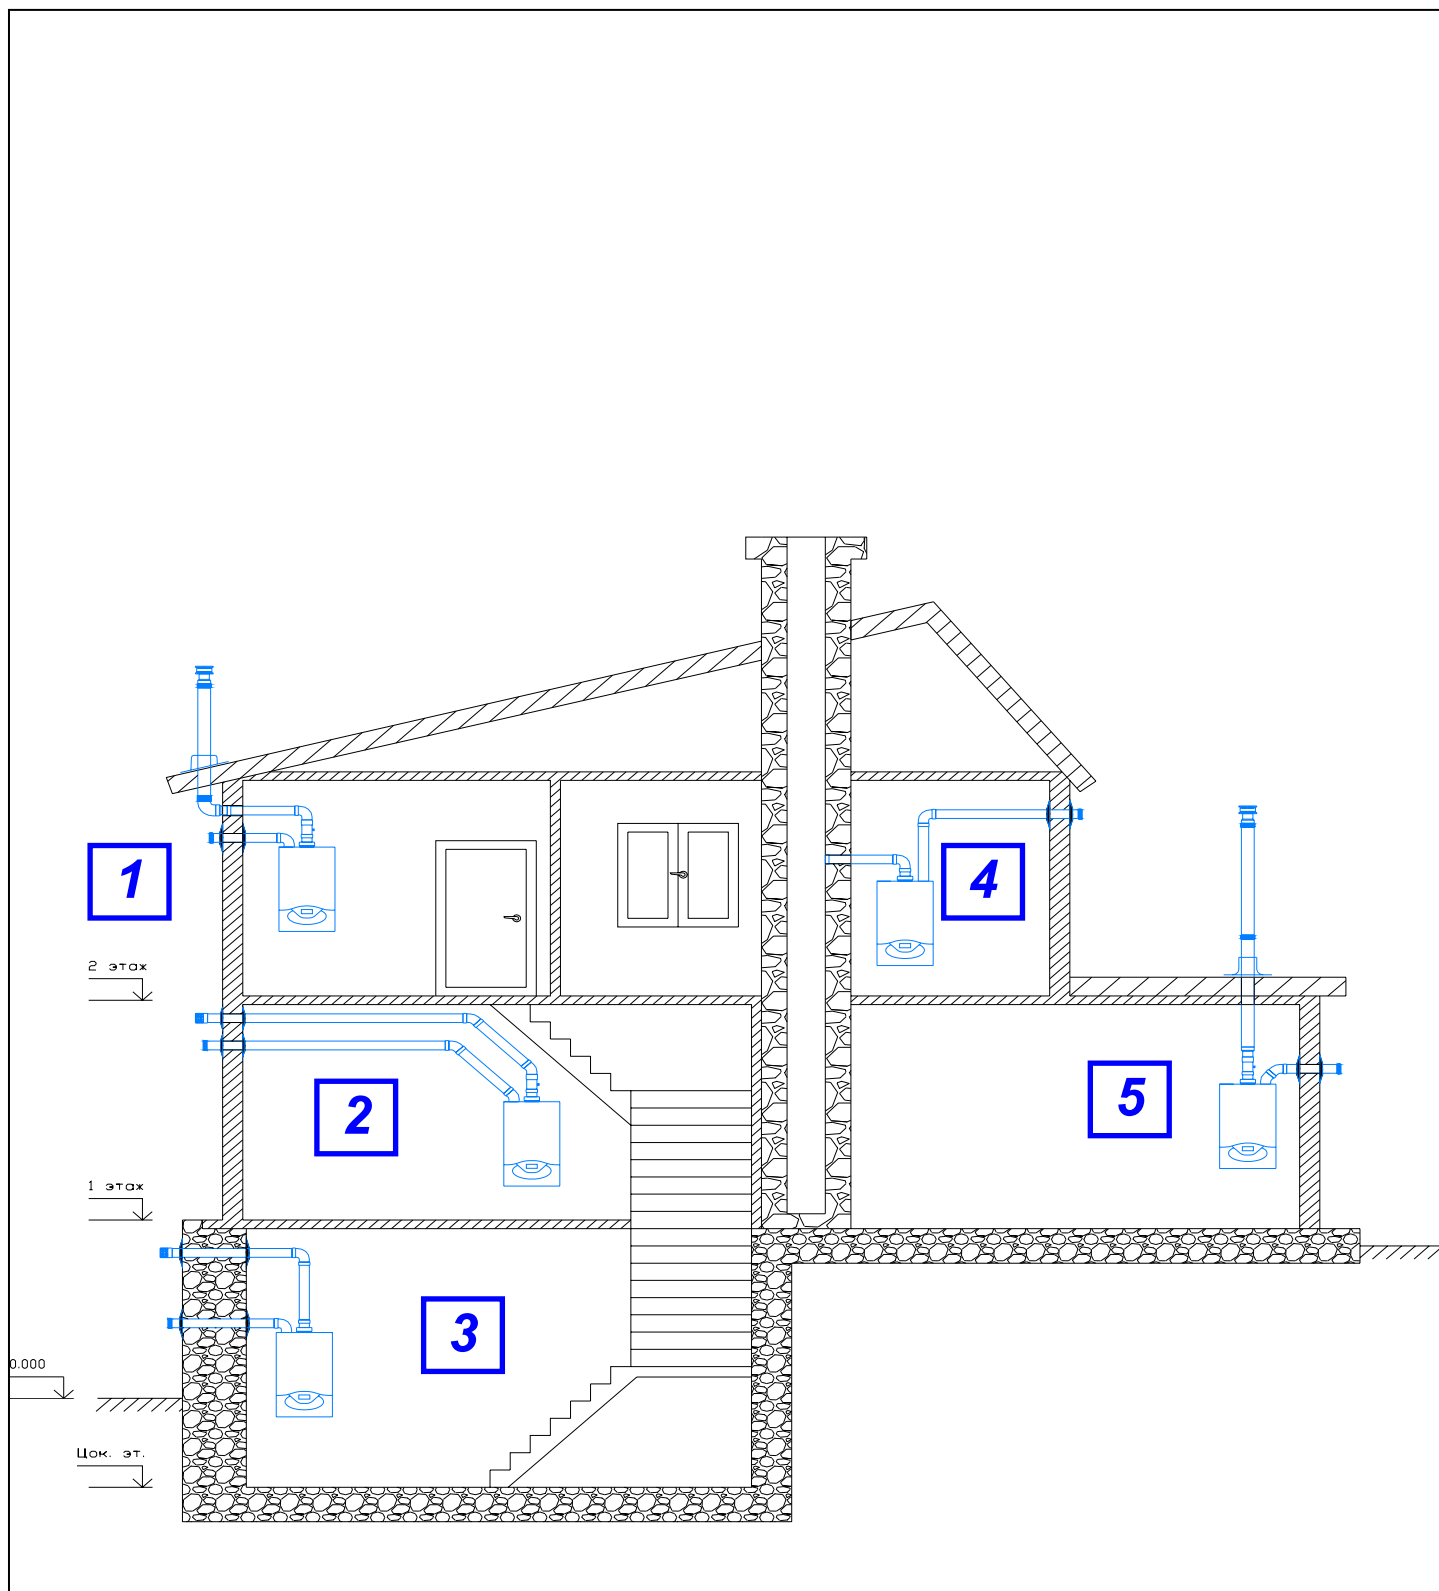

1

Состав:

	Описание	Код	Кол-во, шт
1	Адаптер 60/100-80	3318367	1
2	Комплект отвода конденсата Ø80	3318026	1
3	Отвод Ø80 M/F 90° (2шт в комплекте)	3318019	1
4	Удлинение Ø80 M/F 1000мм	3318023	2
5	Адаптер для изолированных труб	705769	2
6	Отвод Ø80 изолированный 90°	705772	1
7	Удлинение Ø80 M/F 1000мм изолированное	705771	1
8	Декоративная манжета Ø80 (2шт в комплекте)	3318032	2
9	Оголовок Ø80	3318031	1
10	Манжета для оформления пересечения с наклонной кровлей	3318009 (или 3318010)	1

Примечание: Диафрагма в котел не устанавливается.

2

Состав:

	Описание	Код	Кол-во, шт
1	Адаптер 60/100-80	3318367	1
2	Комплект отвода конденсата Ø80	3318026	1
3	Отвод M/F 45° (2шт в комплекте)	3318020	2
4	Удлинение Ø80 M/F 2000мм	3318022	2
5	Пластиковый оголовок для воздуховода	3318028	1
6	Оголовок для дымоотвода (нержавеющая сталь)	3318027	1
7	Декоративная манжета Ø80 (2шт в комплекте)	3318032	2

Примечание: Диафрагма в котел не устанавливается.

3_a

Состав:

	Описание	Код	Кол-во, шт
1	Адаптер 60/100-80	3318367	1
2	Отвод Ø80 M/F 90° (2шт в комплекте)	3318019	1
3	Удлинение Ø80 M/F 1000мм	3318023	3
4	Пластиковый оголовок для воздуховода	3318028	1
5	Оголовок для дымоотвода (нержавеющая сталь)	3318027	1
6	Декоративная манжета Ø80 (2шт в комплекте)	3318032	2

Примечание: Диафрагма в котел не устанавливается.

3_б

Состав:

	Описание	Код	Кол-во, шт
1	Комплект для прохода через стену (раздельный вывод)	3318368	1
2	Удлинение Ø80 M/F 1000мм	3318023	1
3	Оголовок для дымоотвода (нержавеющая сталь)	3318027	1
4	Декоративная манжета Ø80 (2шт в комплекте)	3318032	2

Примечание: Диафрагма в котел не устанавливается.

4

Состав:

	Описание	Код	Кол-во, шт
1	Адаптер 60/100-80	3318367	1
2	Отвод M/F 90° (2шт в комплекте)	3318020	1
3	Удлинение Ø80 M/F 1000мм	3318023	2
4	Пластиковый оголовок для воздуховода	3318028	1
5	Декоративная манжета Ø80 (2шт в комплекте)	3318032	1

Примечание: Диафрагма в котел не устанавливается.

5

Состав:

	Описание	Код	Кол-во, шт
1	Адаптер 60/100-80	3318367	1
2	Комплект отвода конденсата Ø80	3318026	1
3	Отвод Ø80 M/F 45° (2шт в комплекте)	3318020	1
4	Удлинение Ø80 M/F 1000мм	3318023	1
5	Адаптер для изолированных труб	705769	2
6	Удлинение Ø80 M/F 1000мм изолированное	705771	1
7	Декоративная манжета Ø80 (2шт в комплекте)	3318032	1
8	Оголовок Ø80	3318031	1
9	Манжета для оформления пересечения с плоской кровлей	3318011 (или 3318012)	1

Примечание: Диафрагма в котел не устанавливается.

3. Рекомендации по устройству дымоходов

Ссылки на нормативные документы по устройству дымоходов:

- 1) СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
- 2) СП 42-101-2003 Проектирование газораспределительных систем (Приложение Г)
- 3) СП 31-106-2002 Проектирование и строительство инженерных систем многоквартирных жилых домов
- 4) МДС 41-2.2000 Инструкция по размещению тепловых агрегатов для отопления и ГВС многоквартирных и блокированных жилых домовА.doc
- 5) НПБ 106-95 "Индивидуальные жилые дома. Противопожарные требования"



Центральный офис:

Россия, 188676, Ленинградская обл.,
Всеволожск, Промзона "Кирпичный Завод"
Тел. +7 (812) 347 93 12
Факс +7 (812) 347 93 11
Web: www.aristonthermo.com
www.aristonheating.ru

Коммерческие отделы / Филиалы:

127015, Москва,
ул. Б. Новодмитровская, 14/1, офис 626
Тел. +7 (495) 783 04 40/41
Факс +7 (495) 783 04 42

Санкт-Петербург:

Тел. +7 (812) 336 91 00
Факс +7 (812) 347 93 11

Екатеринбург:

Тел./Факс +7 (343) 351 04 94/95/96

Новосибирск:

Тел./Факс +7 (383) 227 88 40/41/42

Ростов-на-Дону:

Тел./Факс +7 (863) 268 97 50/51/52

Самара:

Тел. +7 (846) 276 88 23/24
Факс +7 (846) 276 88 25

Хабаровск:

Тел. +7 (4212) 59 06 10/11
Тел./Факс +7 (4212) 40-00-01/02/03